


Stöðvarnotkun: 3~230V

Rofi Q1 Varrofi Neozed

Rofi F1 Lekaliði B-gerð

Rofi F1.1-1.5 Sjálfvör B-gerð

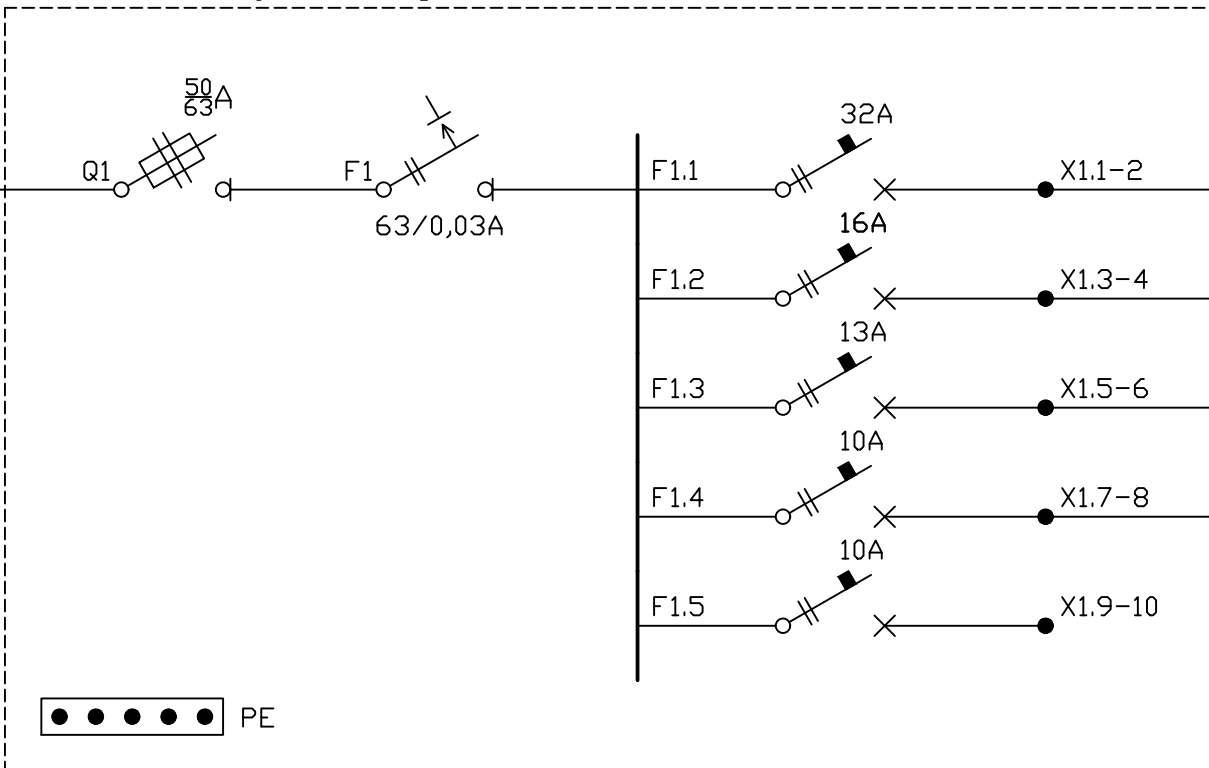

● ● ● ● ● PE

A	30.11'23	Stækkun á vinnutengli 32A, höfuðvari 50A og lekaliða 63A	RV/MJ/Gþ
Útg.	Dags.	Lýsing	Han./Yfirf./Samp.



Bæjarhálsi 1 · 110 Reykjavík
Sími 516 6000 · Fax 516 6709
www.veitur.is

Tafla fyrir stöðvarnotkun

LAV-806

Rafmagn

Einlínummynd - TT kerfi

Dags. 07.09'20 Verkefnisnr.

Teikn.nr. LAV-806

Hannað RV

Teiknað RV

Yfirfarið HJ

Samp.

Kvarði Án kv.