400V kerfi

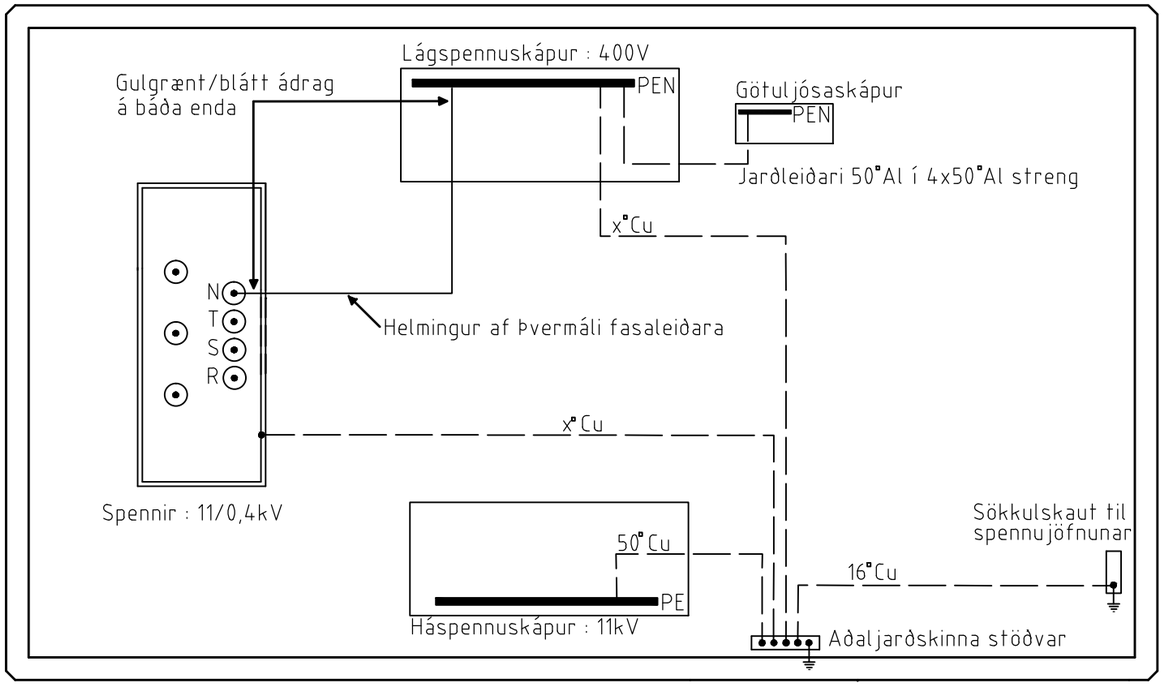

230V kerfi

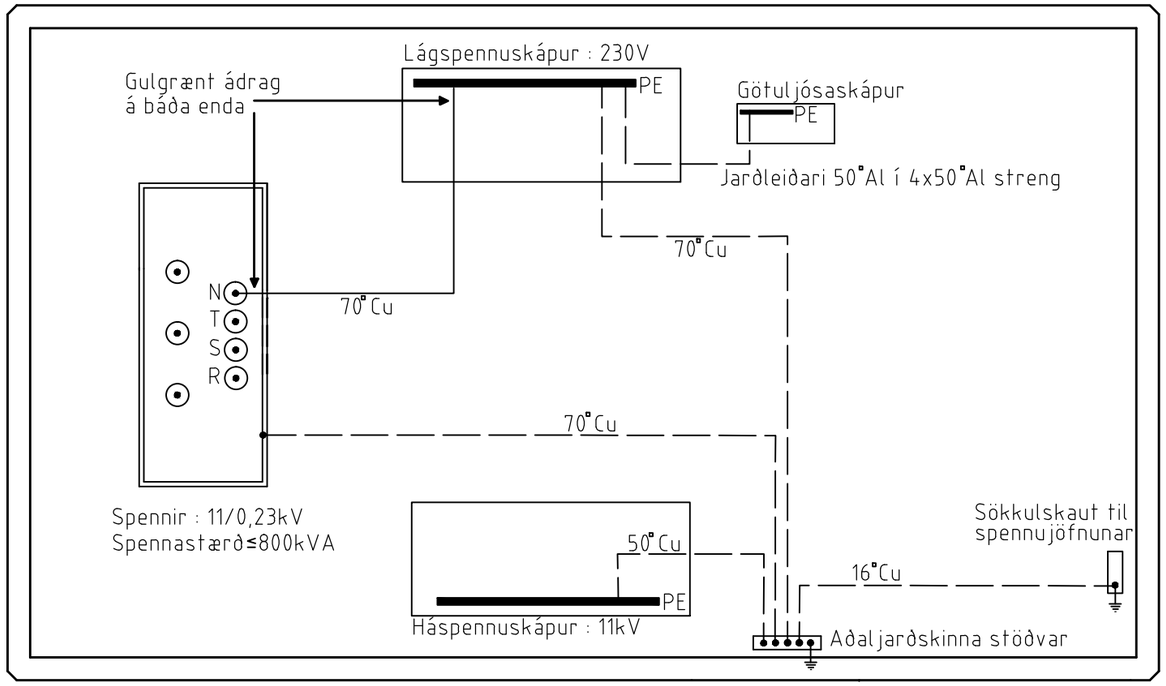

230+400V kerfi

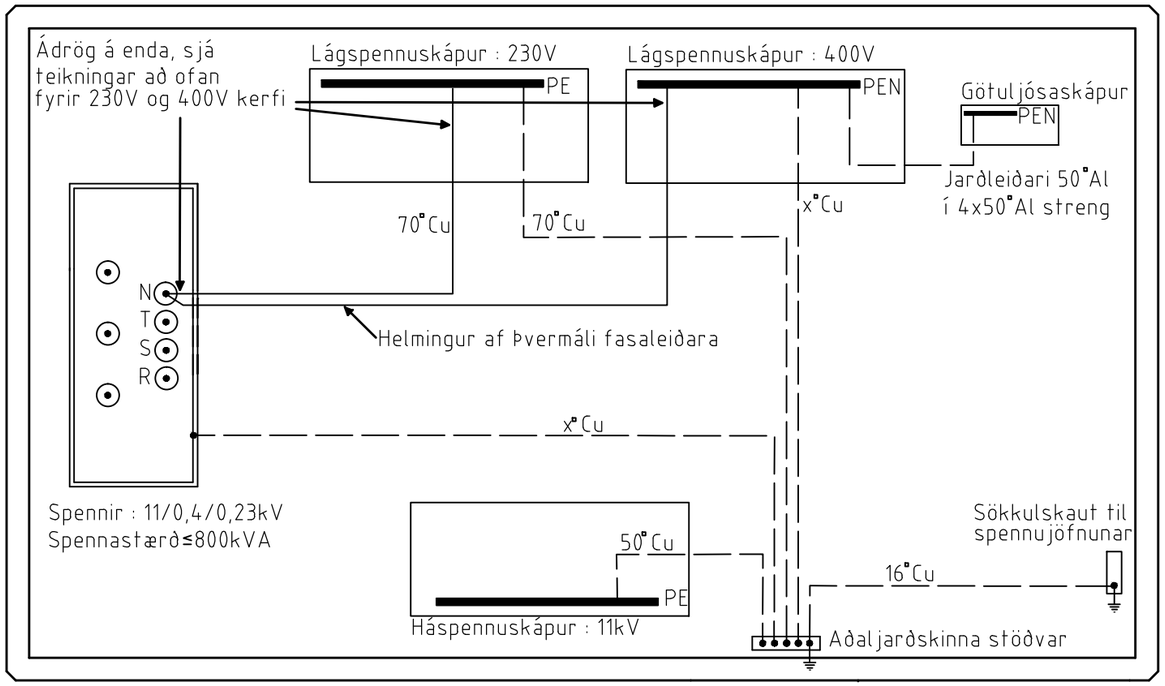

1x50 jarðvír með háspennustrengjum og 1x25 jarðvír með lágspennustrengjum tengjast aðaljarðskinnu stöðvarinnar.
Jarðbinda skal málmhluti stöðvarhúss með 16°Cu og rafbúnað með 50°Cu en fyrir 400V gildir:

50-500	kVA	: x = 50°Cu jarðvír
630-800	kVA	: x = 70°Cu jarðvír
1200-1600	kVA	: x = 150°Cu jarðvír

Br.: Dags.: Han.: Yfirf.: Samþ.: Lýsing:

VEITUR
Bæjarhálsi 1 · 110 Reykjavík
Sími 516 6000 · Fax 516 6709
www.or.is
Veitur - Tækniþróun

LAV-800

Dreifistöðvar
Varnarteinar og varnartaugar fyrir
230V og 400V rafbúnað stöðvar

Kvarði: A3/Án kv.

Hannað: FG | Teiknað: FG | Yfirfarið: | Ferli= | Sæti+ | Staður +
Samþ.: | Kt.: | Dags.: 28.06´15 | Verkefnisnr.: | Teikn.nr.: 130-ORr-0001